

別紙A ミクロ交通シミュレーション設定範囲 (案)

舞洲会場外駐車場候補地
約24.0ha

貸切バス待機場
約7.0ha

交通ターミナル
約5.0ha

凡例

- シミュレーション対象
- 主要交差点

別紙B 歩行者等流動シミュレーション設定範囲（イメージ）

凡例


--- シミュレーション対象
イメージ



※ 西エントランスへの来場者集中時等における東エントランスへの歩行者誘導についても検討及びシミュレーションの対象

別紙C ミクロ交通シミュレーション設定範囲 (案)

イメージ図

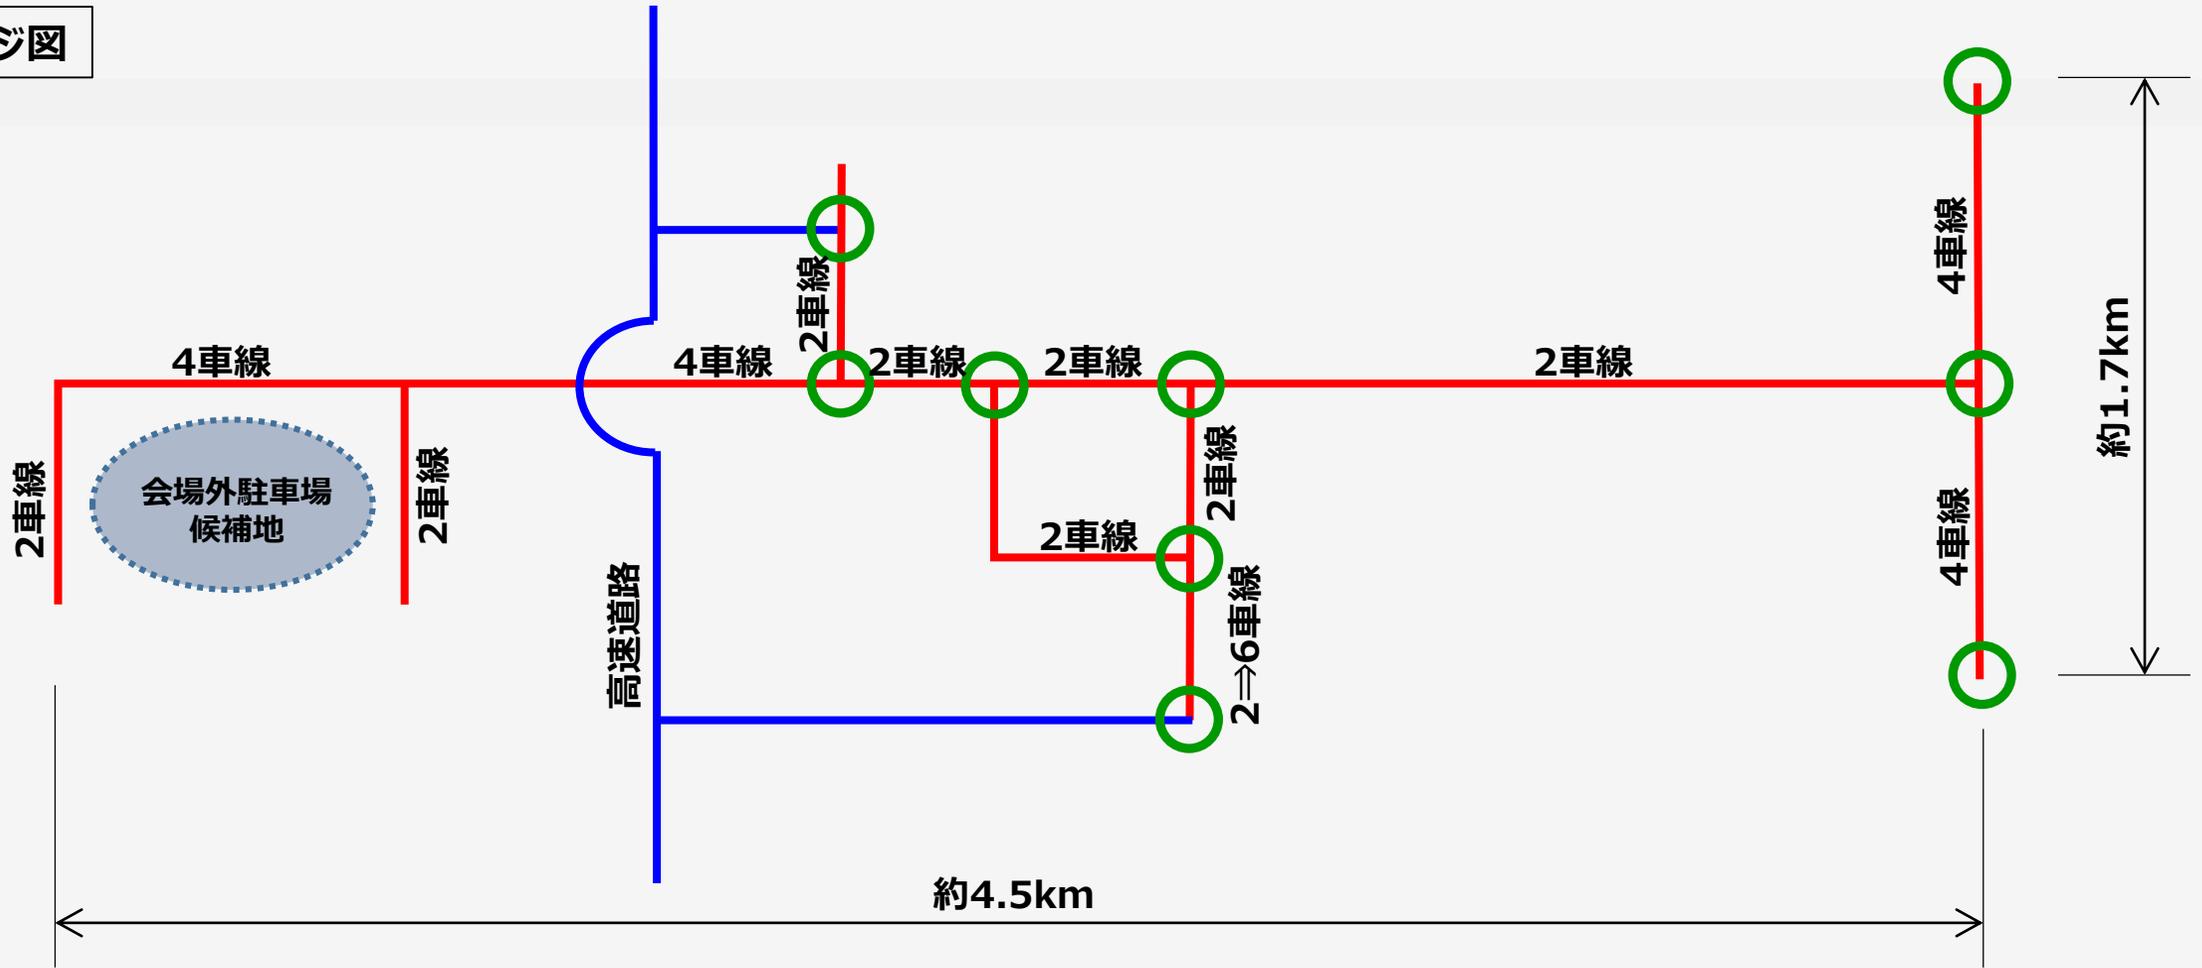


シミュレーション対象延長 L=約9.6km

- 凡例
- シミュレーション対象
 - 主要交差点

別紙D ミクロ交通シミュレーション設定範囲 (案)

イメージ図

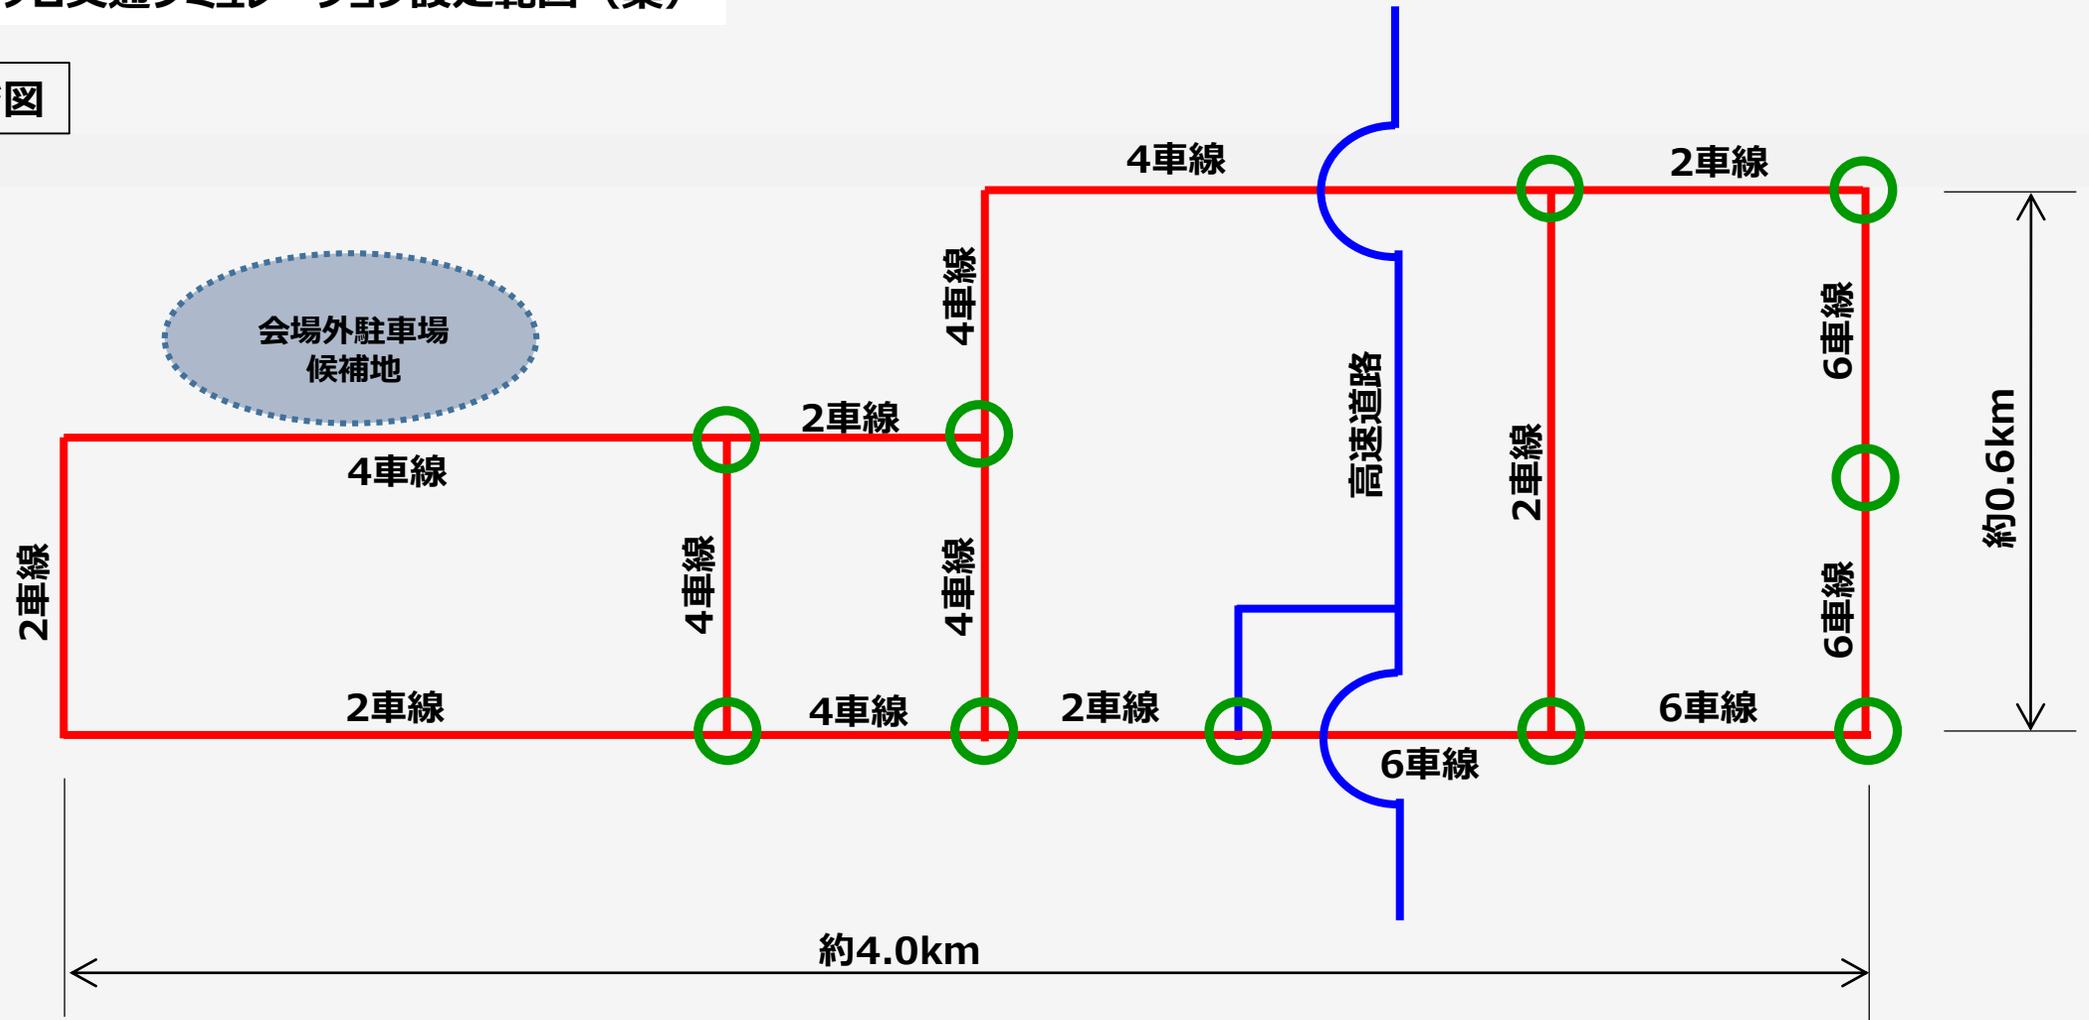

シミュレーション対象延長 L=約12.4km

- 凡例
- シミュレーション対象
 - 主要交差点