

交通ターミナルのガス濃度測定結果（建物内）


第 1 交通ターミナル
☐ 屋内

第 2 交通ターミナル
☐ 屋内


24年12月度

2025年日本国際博覧会協会

第1交通ターミナル

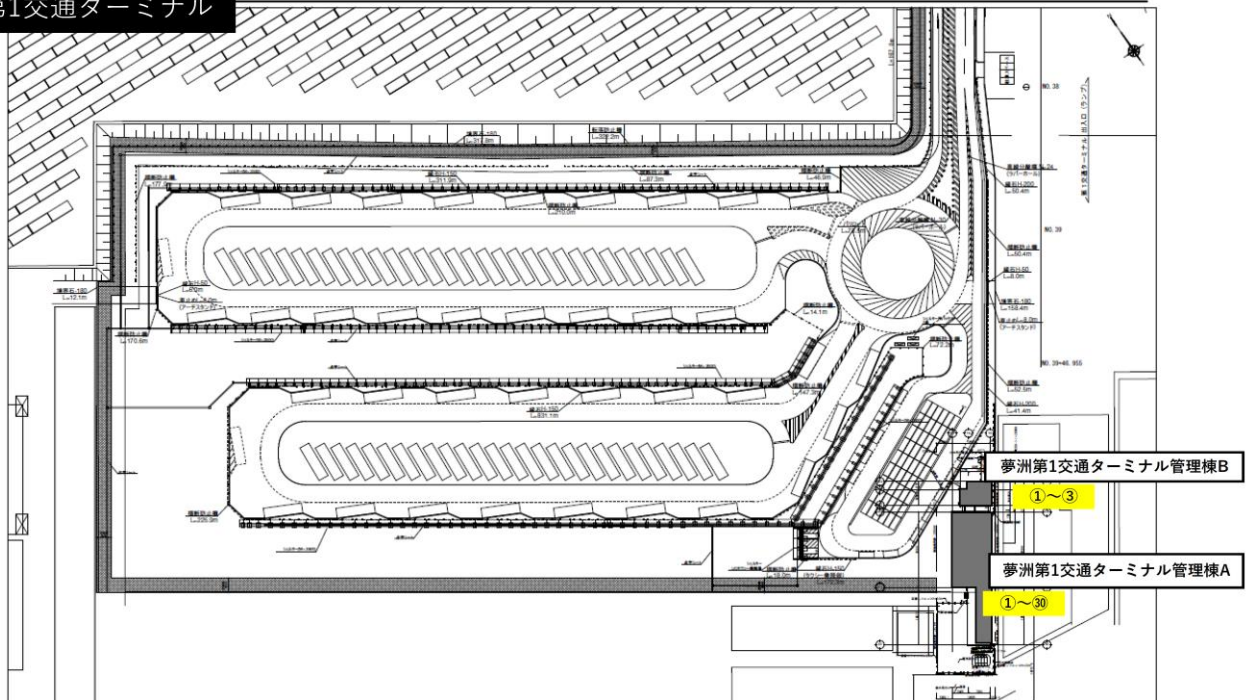

第2交通ターミナル

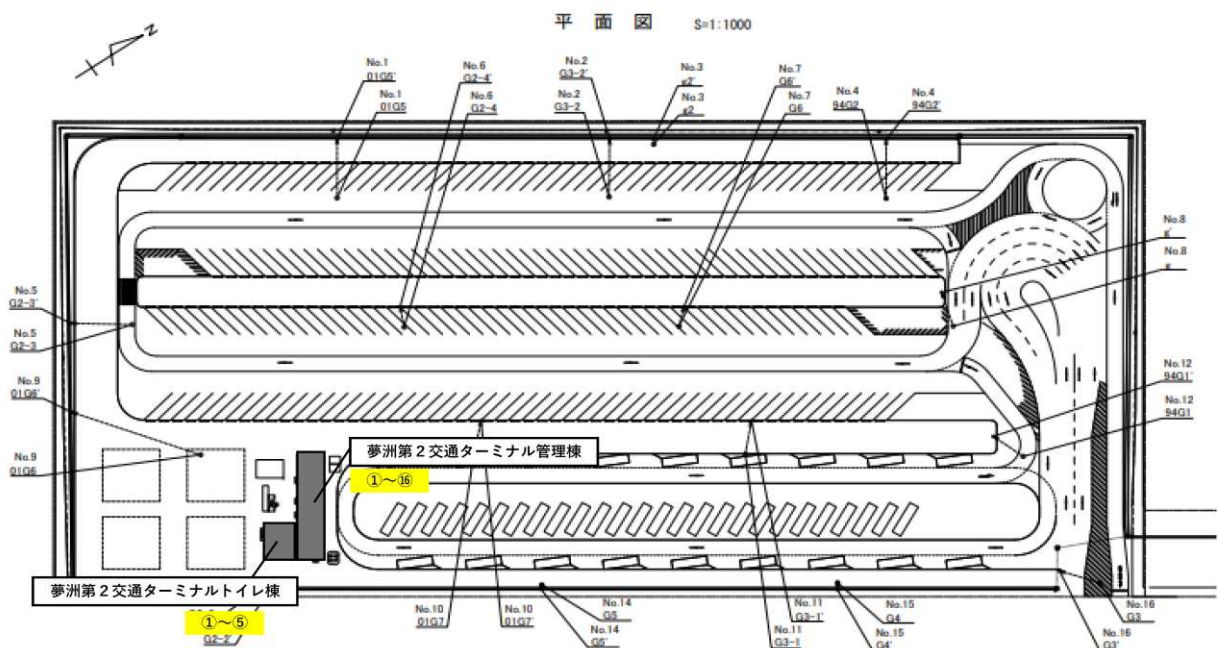

【表(1)】夢洲第1交通ターミナル_メタンガス

メタン（CH4）（計測値：vol%）
基準値：1.5vol%（30%LEL）未満（安全労働衛生規則））
爆発下限界値：5.0vol%（100%LEL）

- 0.25vol%未満
- 0.25vol%以上1.5vol%未満（5～30%LEL）
- 1.5vol%以上（30%LEL以上）

※「over」は測定器の検知範囲上限値（5vol%）以上（100%LEL）であったことを示す。

建屋	日付	12/12	12/13	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27
	測定点												
夢洲第1交通ターミナル管理棟A	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑪	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑭	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑯	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑰	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉓	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉔	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉕	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉖	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉘	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉙	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉚	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夢洲第1交通ターミナル管理棟B	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注）工事中は全ての作業前にガス濃度測定を行い、基準値以上の濃度が確認された場合は送風機等による機械換気を実施、基準値未満となったことを確認してから作業開始している。

【表(2)】夢洲第1交通ターミナル_酸化炭素

一酸化炭素 (CO) (計測値: ppm)

基準値: 50ppm以下 (「許容濃度等の勧告」 (日本産業衛生学会))

50ppm未満
 50ppm%以上

※「over」は測定器の検知範囲上限値 (2,000ppm) を超えたことを示す。

建屋	日付	12/12	12/13	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27
	測定点												
夢洲第1交通ターミナル管理棟A	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑪	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑭	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑯	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑰	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉓	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉔	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉕	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉖	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉘	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉙	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉚	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夢洲第1交通ターミナル管理棟B	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注) 工事中は全ての作業前にガス濃度測定を行い、基準値以上の濃度が確認された場合は送風機等による機械換気を実施、基準値未満となったことを確認してから作業開始している。

【表(3)】夢洲第1交通ターミナル_硫化水素

硫化水素 (H₂S) (計測値: ppm)

基準値: 1ppm以下 (「許容濃度等の勧告」(日本産業衛生学会))

1ppm以下
 1ppm%超

※「over」は測定器の検知範囲上限値 (50ppm) を超えたことを示す。

建屋	日付 測定点	12/12	12/13	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27
夢洲第1交通ターミナル管理棟A	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑪	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑭	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑯	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑰	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉓	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉔	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉕	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉖	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉘	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉙	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉚	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夢洲第1交通ターミナル管理棟B	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注) 工事中は全ての作業前にガス濃度測定を行い、基準値以上の濃度が確認された場合は送風機等による機械換気を実施、基準値未満となったことを確認してから作業開始している。

【表(4)】夢洲第1交通ターミナル_二酸化炭素

二酸化炭素（CO2）（計測値：vol%）

基準値：1.5vol%以下（労働安全衛生規則）

- 1.5vol%以下
- 1.5vol%超

建屋	日付	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27
	測定点					
夢洲第1交通ターミナル管理棟A	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑪	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑬	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	⑭	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑯	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑰	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑲	0.4	0.2	0.0	0.2	0.2
	⑳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉓	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉔	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉕	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉖	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉘	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉙	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉚	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夢洲第1交通ターミナル管理棟B	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
	③	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注）工事中は全ての作業前にガス濃度測定を行い、基準値以上の濃度が確認された場合は送風機等による機械換気を実施、基準値未満となったことを確認してから作業開始している。

【表(5)】夢洲第1交通ターミナル_アンモニア

アンモニア（NH₃）（計測値：ppm）

基準値：25ppm以下（「許容濃度等の勧告」（日本産業衛生学会））

□ 25ppm以下

■ 25ppm超

※「over」は測定器の検知範囲（400ppm）を超えたことを示す。

建屋	日付 測定点	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27
夢洲第1交通ターミナル管理棟A	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑪	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑬	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	⑭	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑯	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑰	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑲	0.4	0.2	0.0	0.2	0.2
	⑳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉓	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉔	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉕	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉖	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉘	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉙	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	㉚	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夢洲第1交通ターミナル管理棟B	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
	③	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注）工事中は全ての作業前にガス濃度測定を行い、基準値以上の濃度が確認された場合は送風機等による機械換気を実施、基準値未満となったことを確認してから作業開始している。

【表(6)】夢洲第2交通ターミナル_メタンガス

メタン (CH₄) (計測値: vol%)

基準値: 1.5vol% (30%LEL) 未満 (安全労働衛生規則)

爆発下限値: 5.0vol% (100%LEL)

- 0.25vol%未満
 0.25vol%以上1.5vol%未満 (5~30%LEL)
 1.5vol%以上 (30%LEL以上)

※「over」は測定器の検知範囲上限値 (5vol%) 以上 (100%LEL) であったことを示す。

建屋	日付 測定点	12/12	12/13	12/17	12/18	12/19	12/20	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27
夢洲第2交通ターミナル管理棟	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑪	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑭	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑯	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夢洲第2交通ターミナル トイレ棟	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注) 工事中は全ての作業前にガス濃度測定を行い、基準値以上の濃度が確認された場合は送風機等による機械換気を実施、基準値未満となったことを確認してから作業開始している。

【表(7)】夢洲第2交通ターミナル_一酸化炭素

一酸化炭素（CO）（計測値：ppm）

基準値：50ppm以下（「許容濃度等の勧告」（日本産業衛生学会））

50ppm未満
 50ppm%以上

※「over」は測定器の検知範囲上限値（2,000ppm）を超えたことを示す。

建屋	日付 測定点	12/12	12/13	12/17	12/18	12/19	12/20	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27
夢洲第2交通ターミナル管理棟	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑪	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑭	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑯	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夢洲第2交通ターミナル トイレ棟	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注）工事中は全ての作業前にガス濃度測定を行い、基準値以上の濃度が確認された場合は送風機等による機械換気を実施、基準値未満となったことを確認してから作業開始している。

【表(8)】夢洲第2交通ターミナル_硫化水素

硫化水素 (H₂S) (計測値: ppm)

基準値: 1ppm以下 (「許容濃度等の勧告」(日本産業衛生学会))

□ 1ppm以下

■ 1ppm%超

※「over」は測定器の検知範囲上限値(50ppm)を超えたことを示す。

建屋	日付 測定点	12/12	12/13	12/17	12/18	12/19	12/20	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27
夢洲第2交通ターミナル管理棟	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑪	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑭	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑯	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夢洲第2交通ターミナル トイレ棟	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注) 工事中は全ての作業前にガス濃度測定を行い、基準値以上の濃度が確認された場合は送風機等による機械換気を実施、基準値未満となったことを確認してから作業開始している。

【表(9)】夢洲第2交通ターミナル_二酸化炭素

二酸化炭素（CO₂）（計測値：vol%）

基準値：1.5vol%以下（労働安全衛生規則）

1.5vol%以下
 1.5vol%超

建屋	日付	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27
	測定点					
夢洲第2交通ターミナル管理棟	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑦	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑪	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑭	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	⑮	0.5	0.3	0.2	0.2	0.0
	⑯	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夢洲第2交通ターミナルトイレ棟	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2
	⑤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注）工事中は全ての作業前にガス濃度測定を行い、基準値以上の濃度が確認された場合は送風機等による機械換気を実施、基準値未満となったことを確認してから作業開始している。

【表(10)】夢洲第2交通ターミナル_アンモニア

アンモニア（NH₃）（計測値：ppm）

基準値：25ppm以下（「許容濃度等の勧告」（日本産業衛生学会））

□ 25ppm以下

■ 25ppm超

※「over」は測定器の検知範囲（400ppm）を超えたことを示す。

建屋	日付 測定点	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27
夢洲第2交通ターミナル管理棟	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑪	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑭	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑯	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夢洲第2交通ターミナルトイレ棟	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注）工事中は全ての作業前にガス濃度測定を行い、基準値以上の濃度が確認された場合は送風機等による機械換気を実施、基準値未満となったことを確認してから作業開始している。